



						Смета за реализацията на БИЗ "Григорианска" дъщерни списъци напълно		
Име	Клас	Адрес	РПЧ	Родина	Възраст	Резултати от ЕНТ 0-3-0-6 "В" - ПЧЗ извършени през 04-06 на 04-06		
Иванов	7/1	Видин				Основен	Адрес	Адрес
Директор	А.Митров					РП	6	6
Искрен	А.Митров					Всичко реализирано от БИЗ-а в 04-06		
Иван	А.Митров					000 "БАРИНТ-ЗЕРНО"		

A

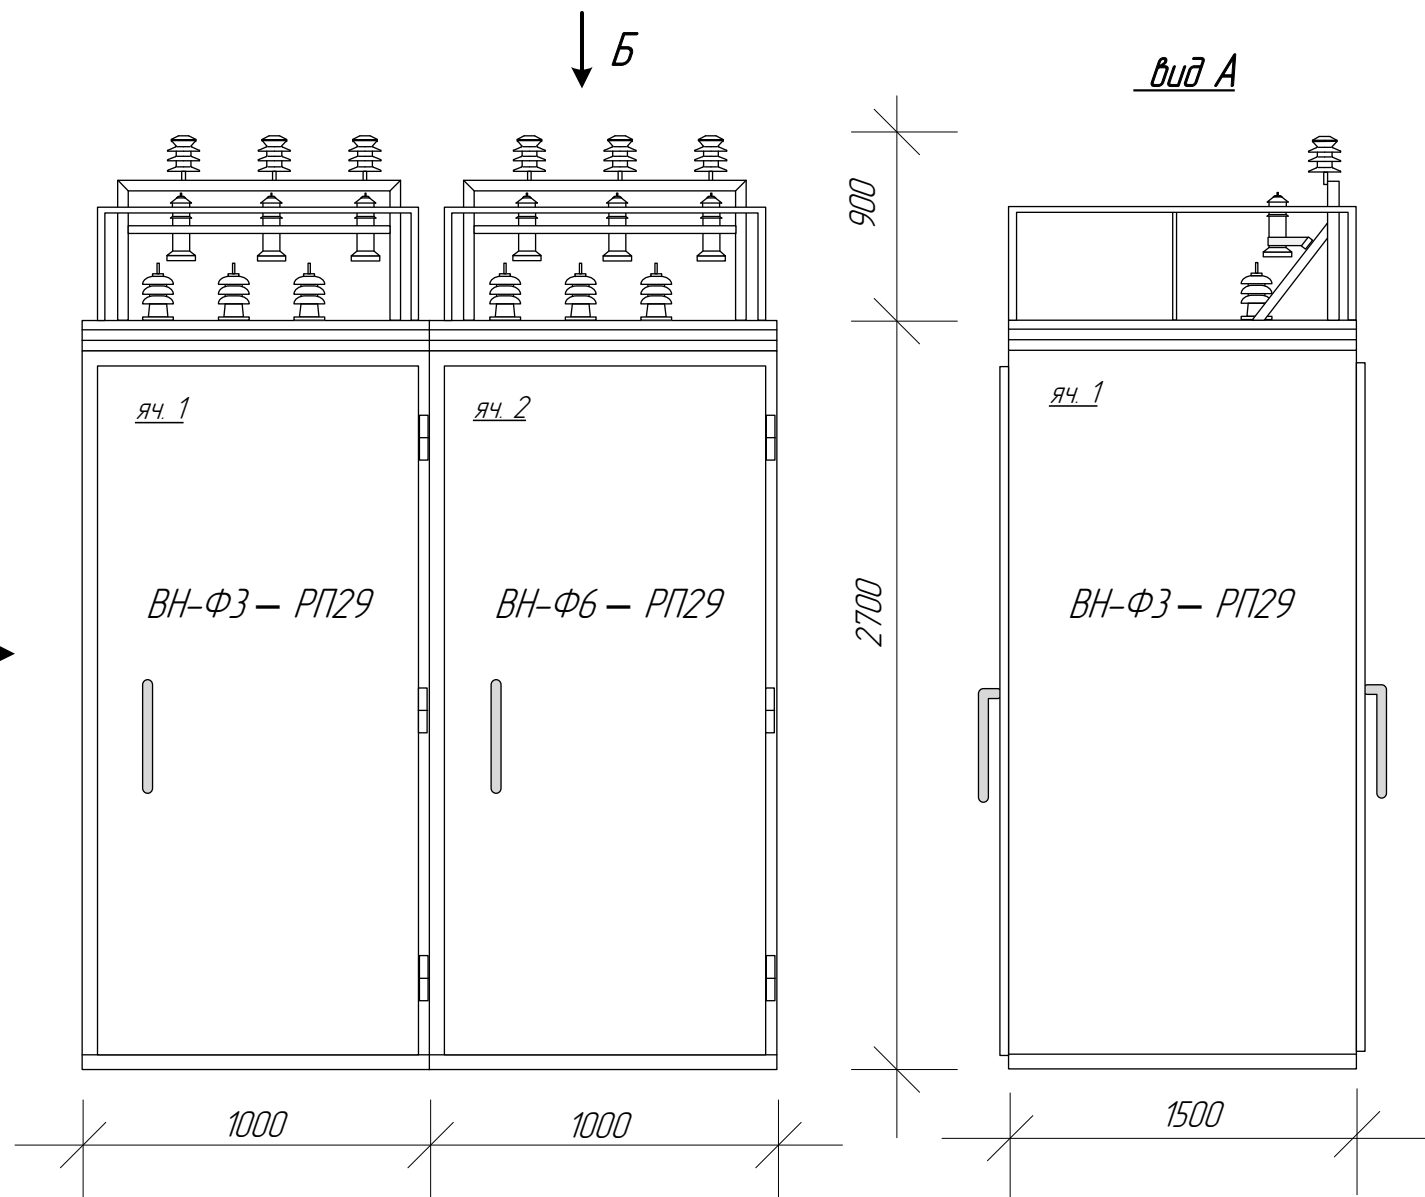

вид Б



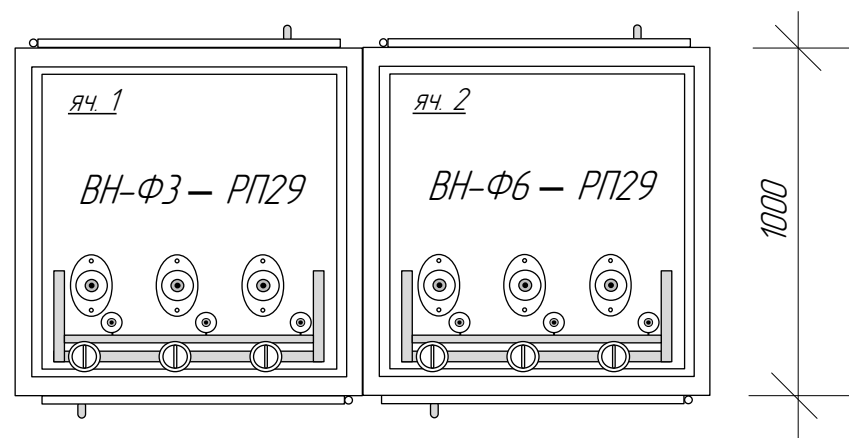


№ яч.	Обозначение	Наименование оборудования	Кол-во
1	ВН-ФЗ - РП29,	Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/1000 II 20з	1 шт.
2	ВН-Ф6 -РП29	Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/1000 II 20з	1 шт.

						Сети энергоснабжения ООО "Трансэнергосеть" Ш.С.П.			
						Реконструкция ЛЭП Ф-3,Ф-6 "Ш" - РП29 посредством замены КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КРН - №1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чадан Т.П.						РП	1	2
Нач. отд.	Халтурин С					Общий вид. Габариты	ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО»		
Н. контр.									
ГИП	Павлова М								

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


A →

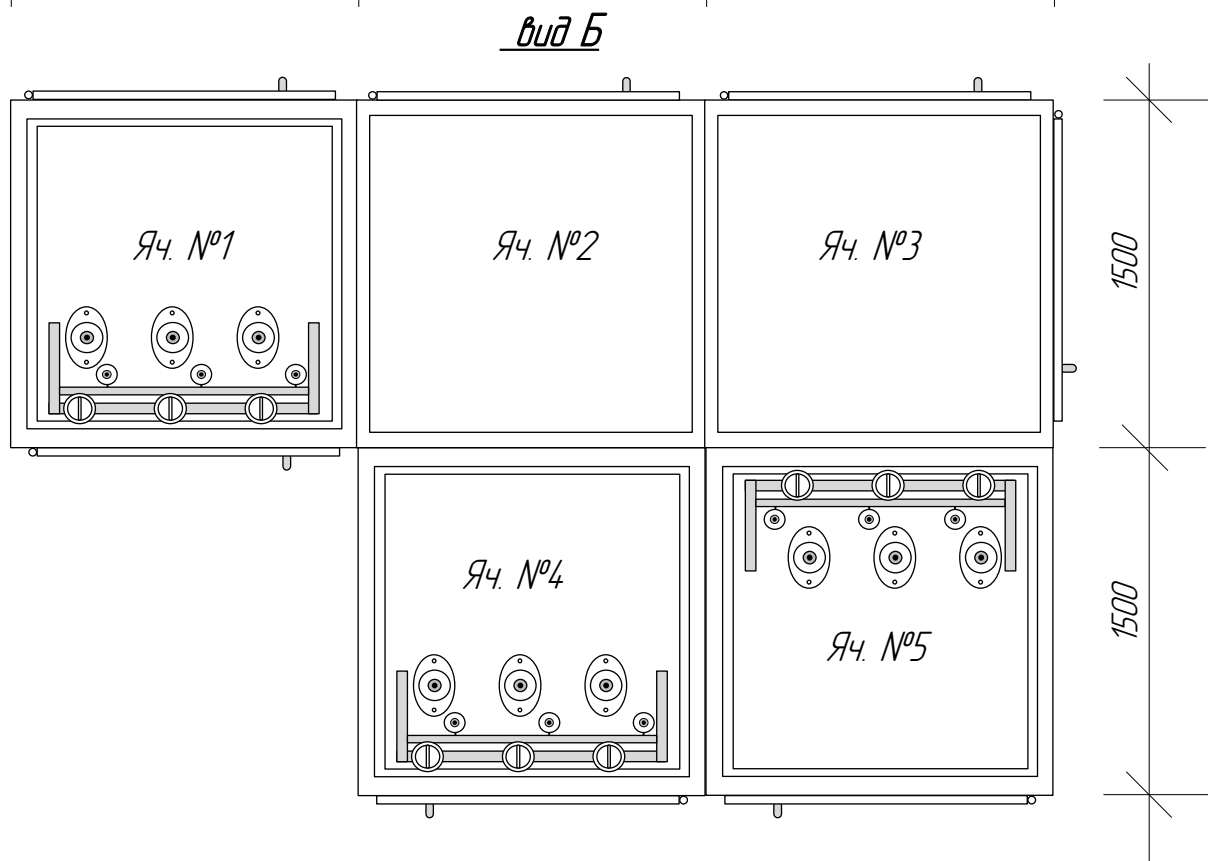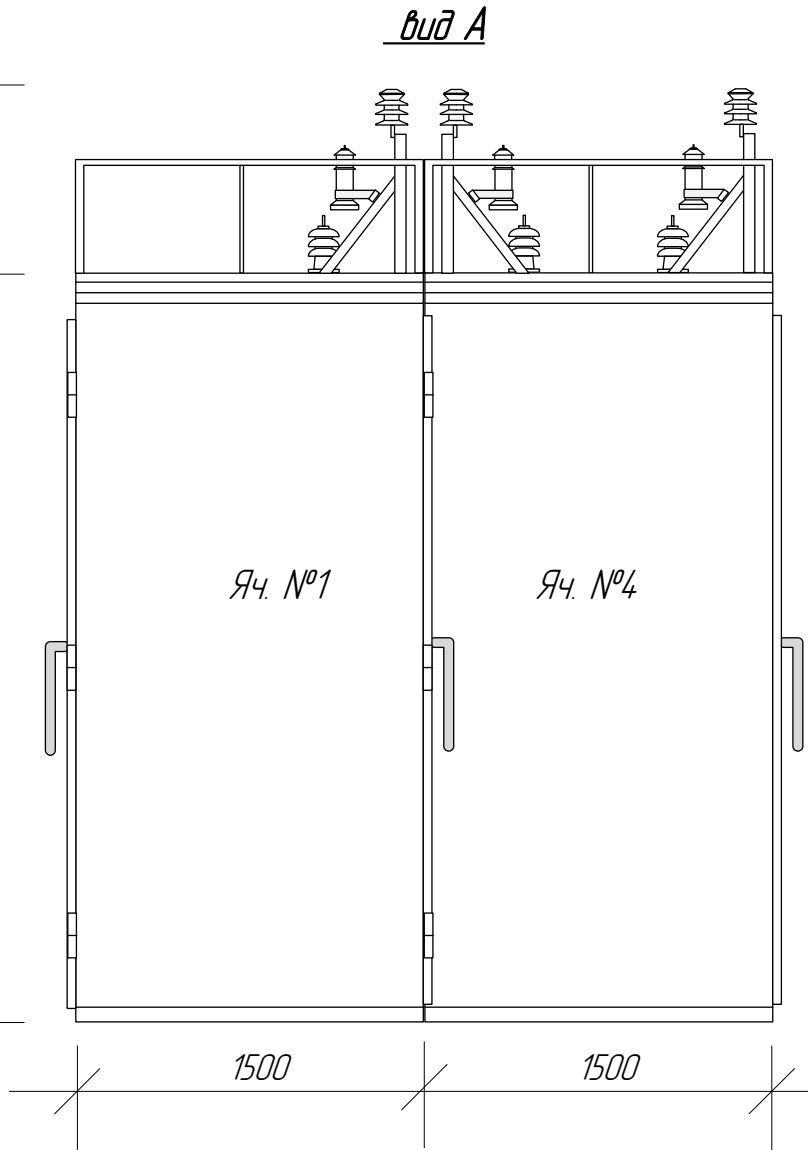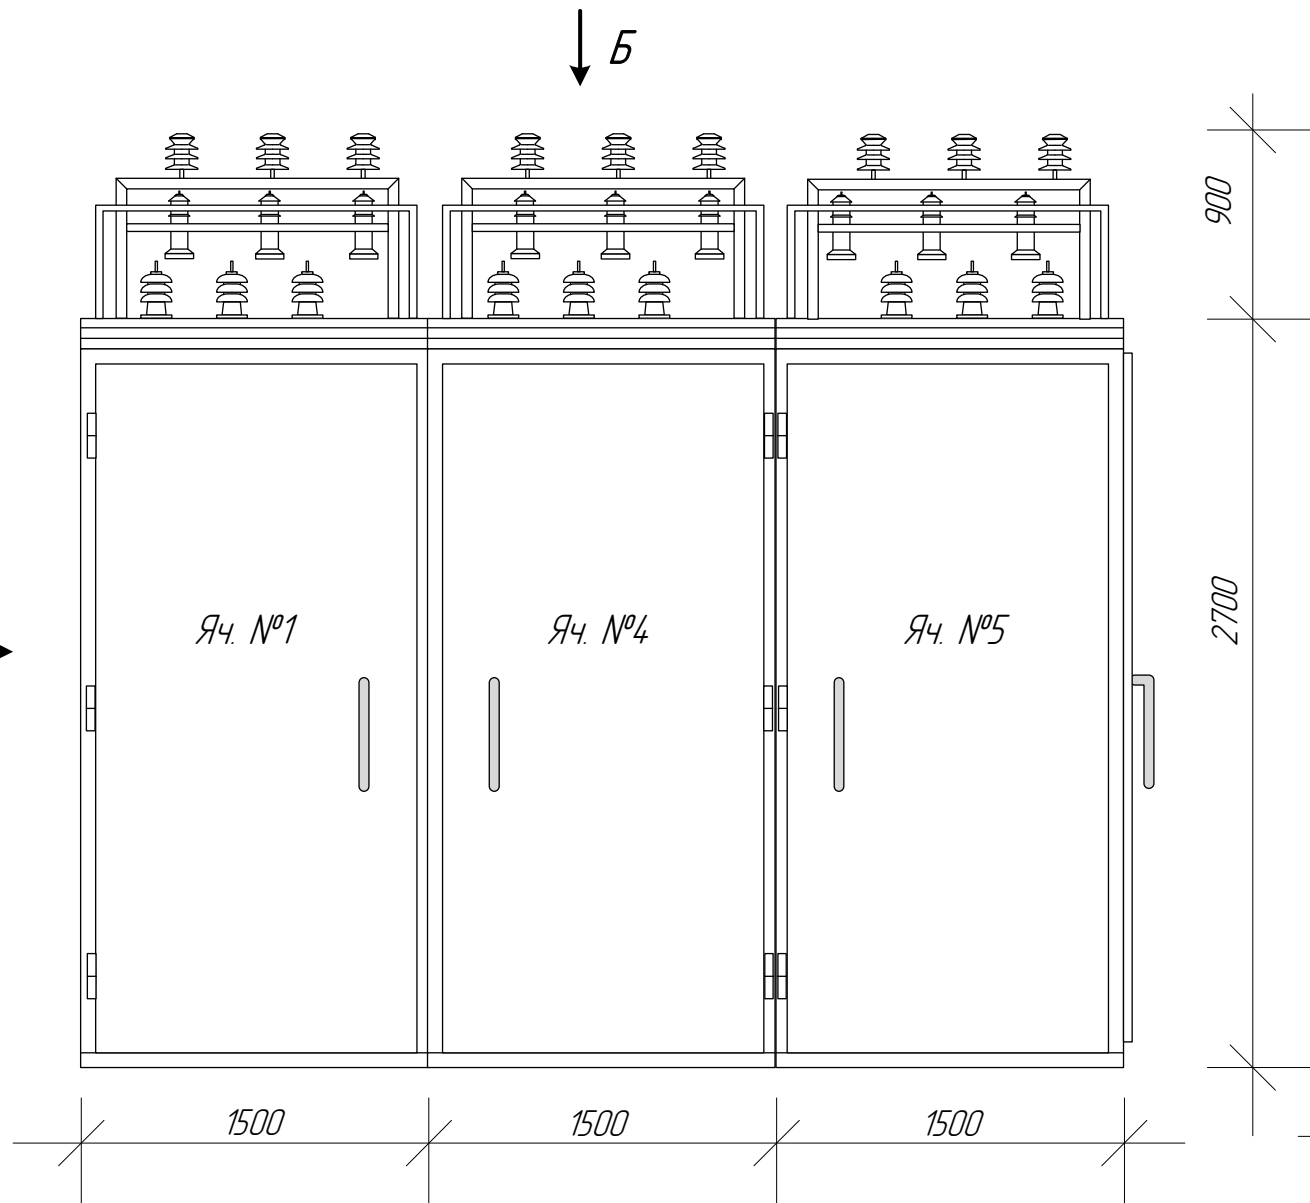

№ яч	Обозначение	Наименование оборудования	Кол-во
1	ВВ-Ф6 — РП29	Вакуумный выключатель ВВР-10-20/630	1 шт.
2	ВН-РП	Выключатель нагрузки ВНА-10/630	1 шт.
3	ВВ-Ф3 — РП29	Вакуумный выключатель ВВР-10-20/630	1 шт.
4	ВН-Ф3	Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630 II 20з	1 шт.
5	ВН-ГСПК СМФ «Дельфин»	Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630 I 20з	1 шт.

						Сети энергоснабжения ООО "Трансэнергосеть" Ш.С.П.			
						Реконструкция ЛЭП Ф-3,Ф-6 "Ш" – РП29 посредством замены КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КРН – №2	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чадан Т.П.						РП	1	1
Нач. отд.	Халтурин С						Общий вид. Габариты		
Н. контр.									
ГИП	Павлова М								

Взамен инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

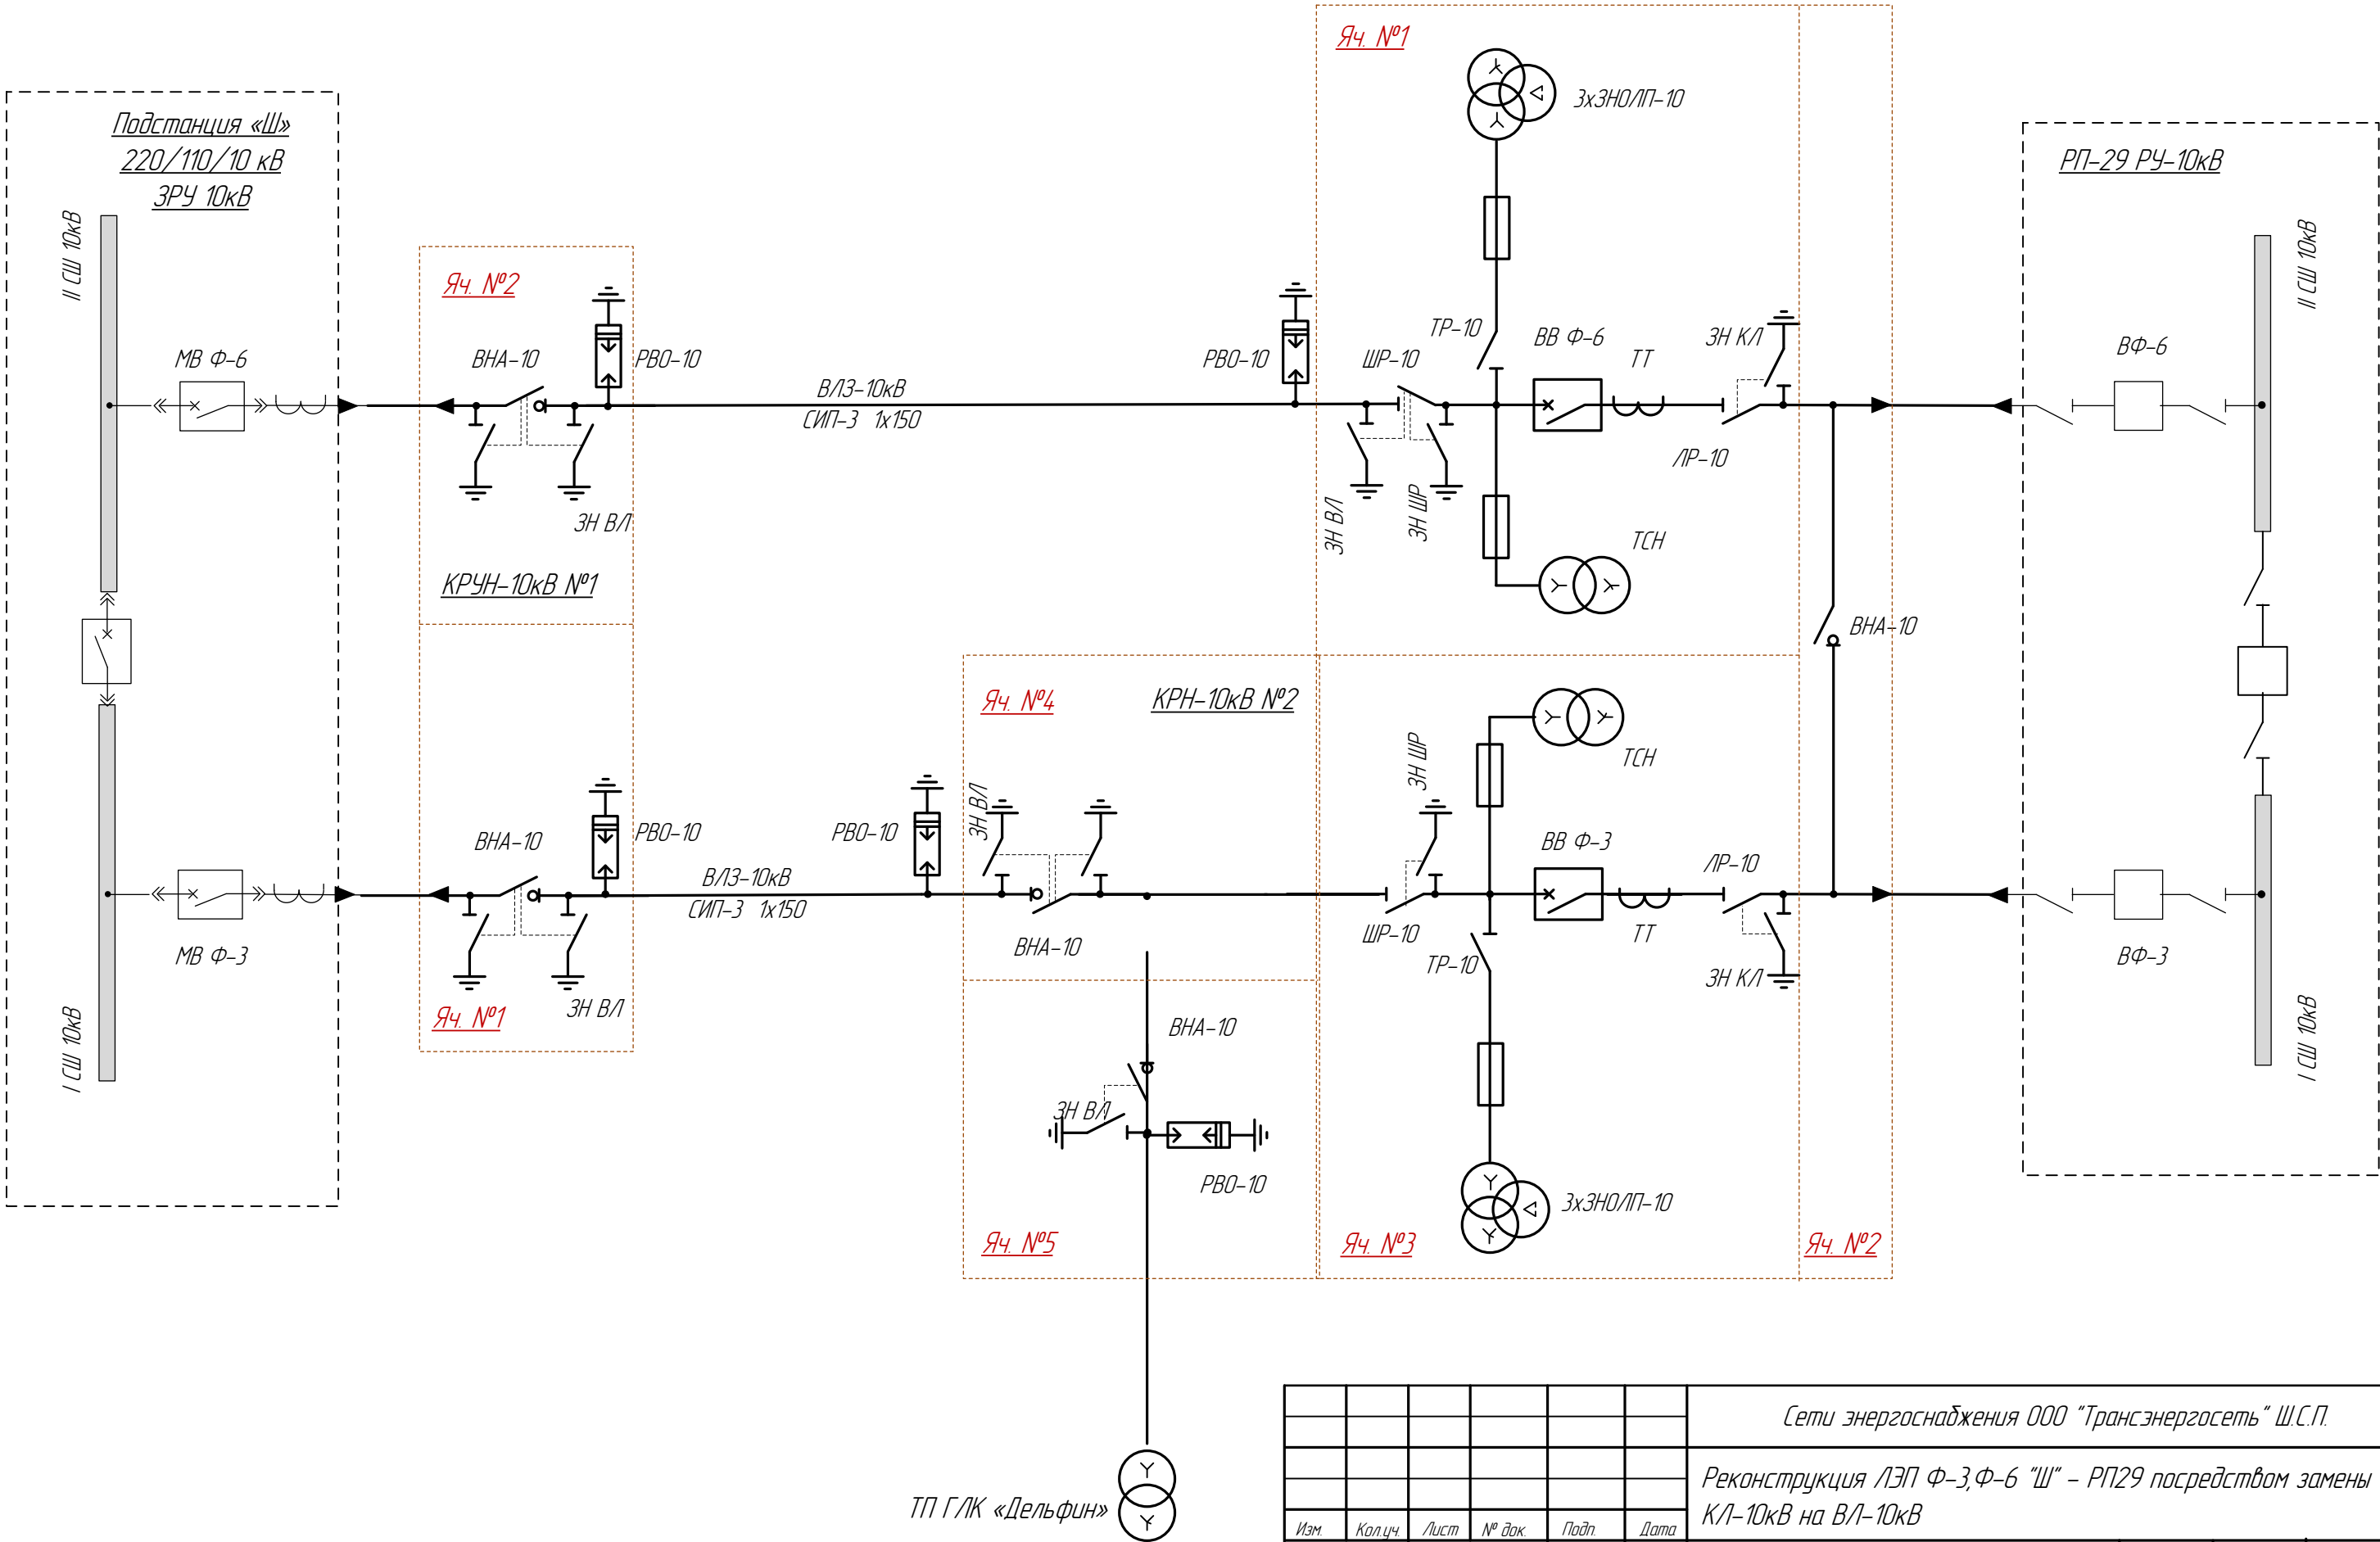


Сети энергоснабжения ООО "Трансэнергосеть" Ш.С.П.					
Реконструкция ЛЭП Ф-3, Ф-6 "Ш" - РП29 посредством замены КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Чабан Т.П.				
Нач. отд.	Халтурин С				
Н. контр.					
ГИП	Павлова М				
КРН - №1, КРН №2					
Однолинейная схема включения в сеть 10кВ					
ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО»					
Стадия		Лист	Листов		
РП		1	1		

Взамен инв. №



Подп. и дата

Инв. № подл.

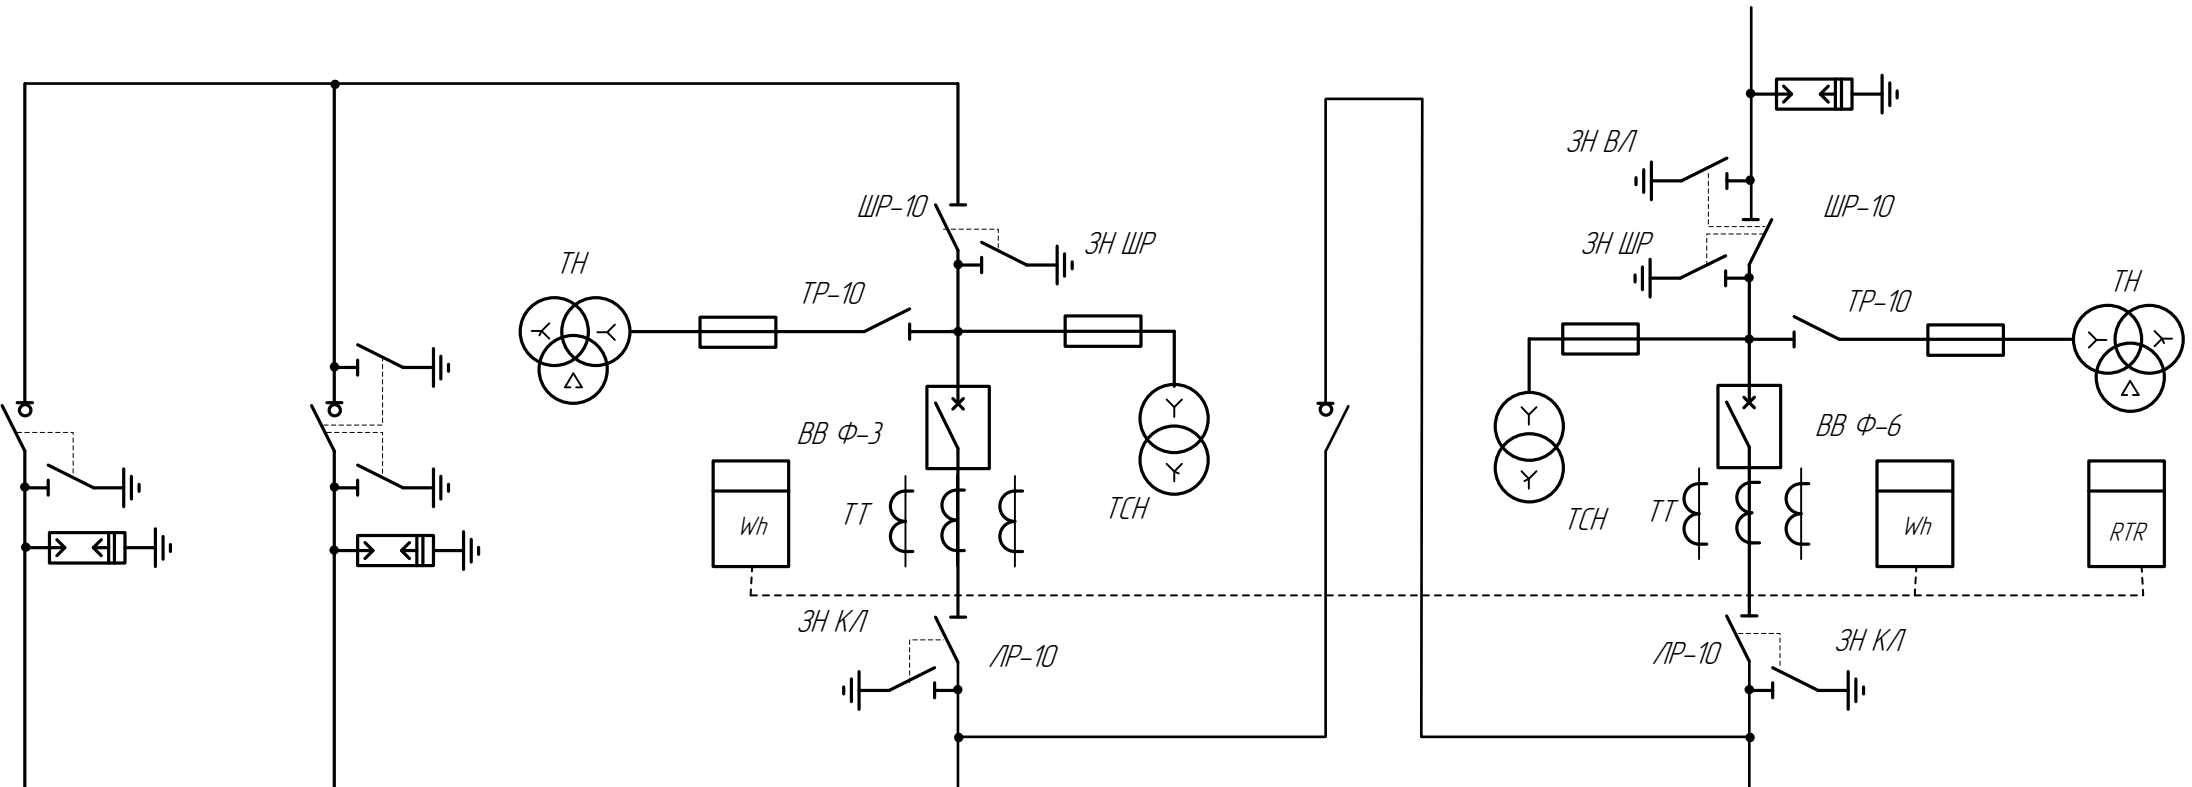Порядков номер камеры по плану		5	4	3	2	1
Номинальное напряжение	10 кВ	<div>Схема первичных соединений</div> 				
Номинальн ток сборных шин	630 А					
Назначение камеры КРН	Линейная –ГСПК СМФ «Дельфин»	Линейная ввод Ф3	Линейная ввод в РП29 1 с.ш.		Ремонтная перемишка	Линейная ввод в РП29 2 с.ш.
Тип высоковольтного выключателя	ВНА-Л-10/630 I 20э	ВНА-Л-10/630 II 20э	ВВР-10-20/630		ВНА-10/1000 20	ВВР-10-20/630
Трансформатор тока			ТОЛ-10-300/5 0,5S/10Р			ТОЛ-10-300/5 0,5S/10Р
Трансформатор напряжения			3хЗНОЛП-10-0,5/3 10000/100 В			3хЗНОЛП-10-0,5/3 10000/100 В
Трансформатор собственных нужд			ОЛСП-1,25/10 (10/0,22кВ, 1,25кВА)			ОЛСП-1,25/10 (10/0,22кВ, 1,25кВА)
Шинный, линейный и трансформаторный разъединители			РВЗ-10/630			РВЗ-10/630
Ограничитель перенапряжения	РВО-10 У1	РВО-10 У1				РВО-10 У1
Счетчик электрической энергии			СЭТ-4ТМ.02М.03 05S/1			СЭТ-4ТМ.02М.03 05S/1
Коммуникатор GSM связи						С-102
Устройство защиты			Сириус-21Л-5А-220В-И1 на переменном опер. токе			Сириус-21Л-5А-220В-И1 на переменном опер. токе
Марка и сечение шин	АД-31Т 3х(60х6)	АД-31Т 3х(60х6)	АД-31Т 3х(60х6)		АД-31Т 3х(60х6)	АД-31Т 3х(60х6)

						Сети энергоснабжения ООО "Трансэнергосеть" Ш.С.П.			
						Реконструкция ЛЭП Ф-3, Ф-6 "Ш" - РП29 посредством замены КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КРН - №2	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чабан Т.П.						РП	1	1
Нач. отд.	Халтурин С					Опросный лист для камер КРН-10 №2	ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО»		
Н. контр.									
ГИП	Павлова М								

Взамени инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

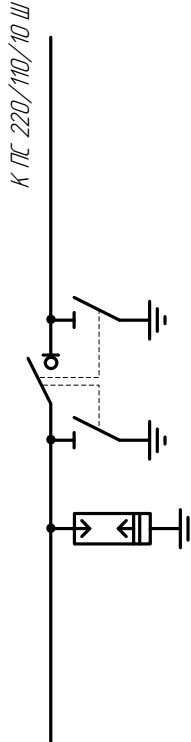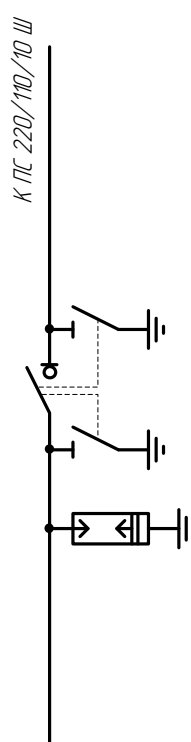Порядков номер камеры по плану	1	2
Номинальное напряжение	10 кВ	
Номинальн ток сборных шин	630 А	
Схема первичных соединений		
Назначение камеры КРН	Линейная ввод Ф3	Линейная ввод Ф6
Тип высоковольтного выключателя	ВНА-Л-10/630 II 20з	ВНА-Л-10/630 II 20з
Ограничитель перенапряжения	РВО-10 У1	РВО-10 У1
Марка и сечение шин	АД-31Т 3х(60х6)	АД-31Т 3х(60х6)

						Сети энергоснабжения ООО "Трансэнергосеть" Ш.С.П.			
						Реконструкция ЛЭП Ф-3, Ф-6 "Ш" - РП29 посредством замены КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КРН - №1	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	1
Разраб.	Чабан Т.П.					Опросный лист для камер КРН-10 №1	ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО»		
Нач. отд.	Халтурин С								
Н. контр.									
ГИП	Павлова М								